




**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9011.4.4.2023

L.dz. 903.....

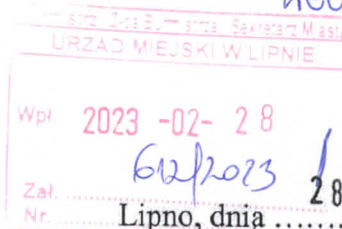

Egz. nr 1...

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Parkowa”
ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że 27 lutego 2023 roku wpłynęło sprawozdanie z badań wody ciepłej pobranej 10 lutego 2023 roku na obecność *Legionella sp.* z sieci wewnętrznej budynku **Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Parkowa”, ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno.**

Na podstawie sprawozdania nr 413/23 z badań przeprowadzonych przez MS LAB, Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin, stwierdzono:

- próbka nr 634/23 – woda z prysznica w łazience ogólnodostępnej – punkt czerpalny położony najbliżej od źródła ciepła – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – 14 jtk* [7,27], (temperatura wody 49,9 °C, stężenie chloru wolnego <0,01 mg/l);
- próbka nr 635/23 – woda z kranu w łazience dzieci – punkt czerpalny położony pośrodku od źródła ciepła – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – 24 jtk* [14,42], (temperatura wody 48,7 °C, stężenie chloru wolnego <0,01 mg/l);
- próbka nr 636/23 – woda z kranu w aneksie kuchennym – punkt czerpalny położony najdalej od źródła ciepła – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – 28 jtk* [16,48], (temperatura wody 48,1 °C, stężenie chloru wolnego <0,01 mg/l).

* jtk – jednostki tworzące kolonie

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) liczba *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody nie powinna być większa niż 100 jtk. Mając na uwadze § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia woda ciepła w przedmiotowym obiekcie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stwarza zagrożenia epidemicznego.

Jednak zgodnie z § 120 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) „instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C”.

W związku z powyższym należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapewnienie właściwej temperatury wody w punktach czerpalnych, co jest jednym z warunków ochrony sieci przed kolonizacją przez pałeczki *Legionella sp.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. B wyżej wymienionego rozporządzenia **kolejne badania należy wykonać po upływie roku** od dnia poboru wyżej wymienionych próbek.

Jednocześnie PPIS w Lipnie przypomina, że miejsca poboru wody nie powinny ulegać zmianie. Sprawozdania z badań należy przedłożyć PPIS w Lipnie niezwłocznie po otrzymaniu ich z laboratorium.

PAŃSTWOWY/POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. Burmistrz Miasta Lipno – elektronicznie
3. a/a NHD – egz. nr 2
4. a/a NHS – egz. nr 3